


Согласовано  
Заказчик

Утверждаю  
Исполнитель

Генеральный директор  
ООО "КОММУНАЛЬНИК КУЖЕНЕРСКОГО  
РАЙОНА"

Ген. директор  
ООО «Бизнес Эдвайзер»

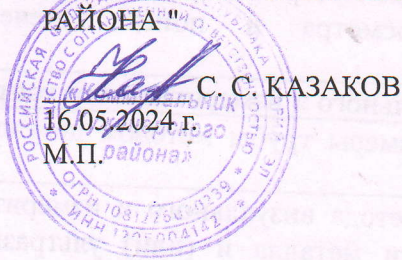

С. С. КАЗАКОВ  
16.05.2024 г.  
М.П.

М.А. Урсакий  
16.05.2024 г.  
М.П.

**Программа выполнения работ к договору № 2024/397  
о техническом диагностировании ВДГО многоквартирных домов,  
находящихся в управлении ООО "КОММУНАЛЬНИК КУЖЕНЕРСКОГО РАЙОНА "**

| №<br>п.п. | Перечень видов работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Анализ предоставленной заказчиком технической документации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | Определение условий эксплуатации ВДГО:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.1       | Соответствие либо несоответствие условий эксплуатации оборудования проектной (при наличии) и действующей нормативной документации.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.2       | Условия расположения внутридомового газового оборудования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.3       | Наличие смежных коммуникаций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.4       | Наличие переходов через строительные конструкции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.5       | Наличие агрессивных сред:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.5.1     | Определение наличия следов протечек и периодичности увлажнения строительных конструкций в местах их пересечения с газопроводами, определение месторасположения газопровода относительно потенциальных источников увлажнения.                                                                                                                                                                  |
| 2.5.2     | Определение поверхностной влажности строительной конструкции (проводится обследование одного места перехода газопровода через строительную конструкцию, находящегося в наиболее неблагоприятных условиях, либо в местах перехода газопровода через строительную конструкцию при наличии показаний по результатам визуального и измерительного контроля).                                      |
| 2.5.3     | Определение наличия электрического контакта «труба-футляр» (проводится обследование одного места перехода газопровода через строительную конструкцию, находящегося в наиболее неблагоприятных условиях, либо в местах перехода газопровода через строительную конструкцию при наличии показаний по результатам визуального и измерительного контроля).                                        |
| 2.5.4     | Определение количества «хлорид-ионов» в материале, из которого выполнена строительная конструкция (проводится обследование одного места перехода газопровода через строительную конструкцию, находящегося в наиболее неблагоприятных условиях, либо в местах перехода газопровода через строительную конструкцию при наличии показаний по результатам визуального и измерительного контроля). |
| 2.5.5     | Определение значения поверхностного потенциала газопровода или его футляра в месте контакта со строительной конструкцией (проводится обследование одного места перехода газопровода через строительную конструкцию, находящегося в                                                                                                                                                            |